

T.C.
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TEKLİF İSTEME MEKTUBU


Dosya

2024-144

Aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri bildirilen mal, malzeme veya hizmeti satın almak istiyoruz. Firmanız listedeki tüm mal, malzeme veya hizmet için vereceğiniz teklife, aşağıda yazılı bütün hususların göz önünde tutulmasını ve bu teklif mektubunun doldurularak 15/01/2024 14:00 e kadar teslim

- Yazınızda silinti, kazıntı olmayacak.
- Markanızı ve özelliklerini belirtiniz.
- Teklif edilen fiyatlar KDV HARIÇ verilecektir.
- Tekliflere tek ürün cinsi yazılacaktır.
- Teklifler kapalı zarfa konacak, ön yüzü kaşeli ve imzalı olacaktır.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İHALE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ V.
Eyyup CİĞERLİ



İSTENİLEN MALZEMENİN				Teklif Edilen Malzemenin/Hizmetin/Yapım İşinin			
SIRA NO	YAPIM/HİZMET/MAL MALZEME ADI - AÇIKLAMA	İSTENİLEN MİKTAR	ÖLÇÜ BİRİMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	İZOLE ELDİVEN /	50	CİFT	1	CİFT		
						TOPLAM	

Teklif Veren

T.C.
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İtfaiye Dairesi Başkanlığı

ARK DAYANIMLI İZOLE ELDİVEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. **Konu:** Bu teknik şartname Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında kullanılmak üzere Ark Dayanımlı İzole Eldiven alımı işi teknik özelliklerini kapsar.
2. **Amaç:** İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan yangın ve kurtarma ekiplerinin yangın ve kurtarma olaylarında tam donanımlı ve eksiksiz bir şekilde olaylara müdahalesini sağlamak.
3. **Süre:** 45 gün


4. ARK DAYANIMLI İZOLE ELDİVEN

- 4.1. TS EN 60903 standardına uygun olacaktır.
- 4.2. TS EN 60903 standardı elektriksel değerler tablosu sınıf 2 özelliğinde olacaktır.
- 4.3. Eldiven doğal, sentetik veya bunların karışımı kauçuk, lastik veya lateks (kauçuğun hammaddesi) gibi yalıtkan ve elastiki malzemedен beş parmaklı olarak üretilmiş olacaktır.
- 4.4. Eldiven üzerinde dikiş, çatlak, delik, yırtık, kalıp izi, buruşukluk, kabarcık ve yama olmayacaktır.
- 4.5. Sağ ve sol el ayrı ayrı imal edilmiş olacaktır.
- 4.6. Eldivenler TS EN 60903 standardında belirtilen kategori R özelliğine haiz olacaktır.
- 4.7. Eldivenler TS EN 61482-1-2 özelliğinde olacaktır.
- 4.8. Eldivenler teslim tarihinden en fazla 2 ay öncesinden üretilmiş olacaktır.
- 4.9. Eldivenleri muhafaza etmek için birer çanta ile beraber verilecektir.


5. Cezalar




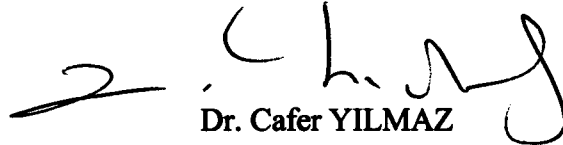
5.1.Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,3 (bindeüç) oranında gecikme cezası uygulanacaktır.

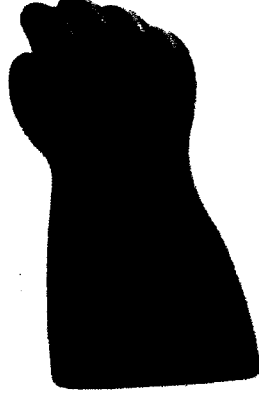


Mustafa AKAR
Müdahale
Şube Müdürü

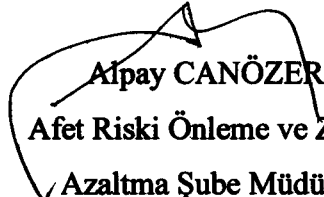
Alpay CANÖZER
Afet Riski Önleme ve Zarar
Azaltma Şube Müdürü


Özgür ALPAYDIN
Eğitim ve Denetim
Şube Müdürü


Dr. Cafer YILMAZ
İtfaiye Dairesi Başkanı V.